

# ÖLÇÜ TEYİT FORMU



## Index / İçindekiler

1	TR	ENDÜSTRİYEL KAPI TAVAN EĞİMLİ YÜKSEK YATAKLAMA Ölçü Teyit Formu	1
2	EN	INDUSTRIAL DOOR FOLLOWING HIGH LIFT Size Confirmation Form	2



## ENDÜSTRİYEL KAPI ÖLÇÜ TEYİT FORMU TAVAN EĞİMLİ YÜKSEK YATAKLAMA (FHL)

FİRMA İSMİ:

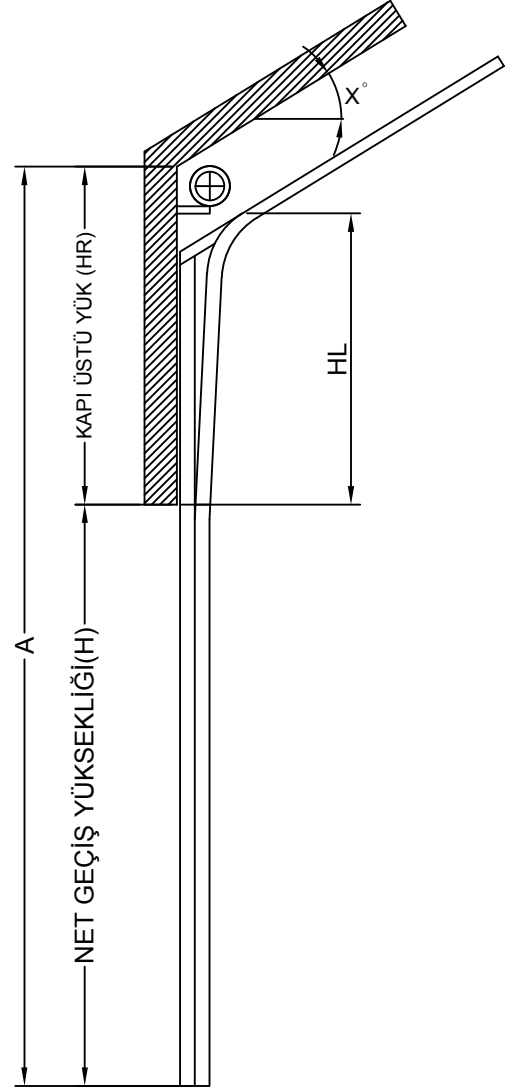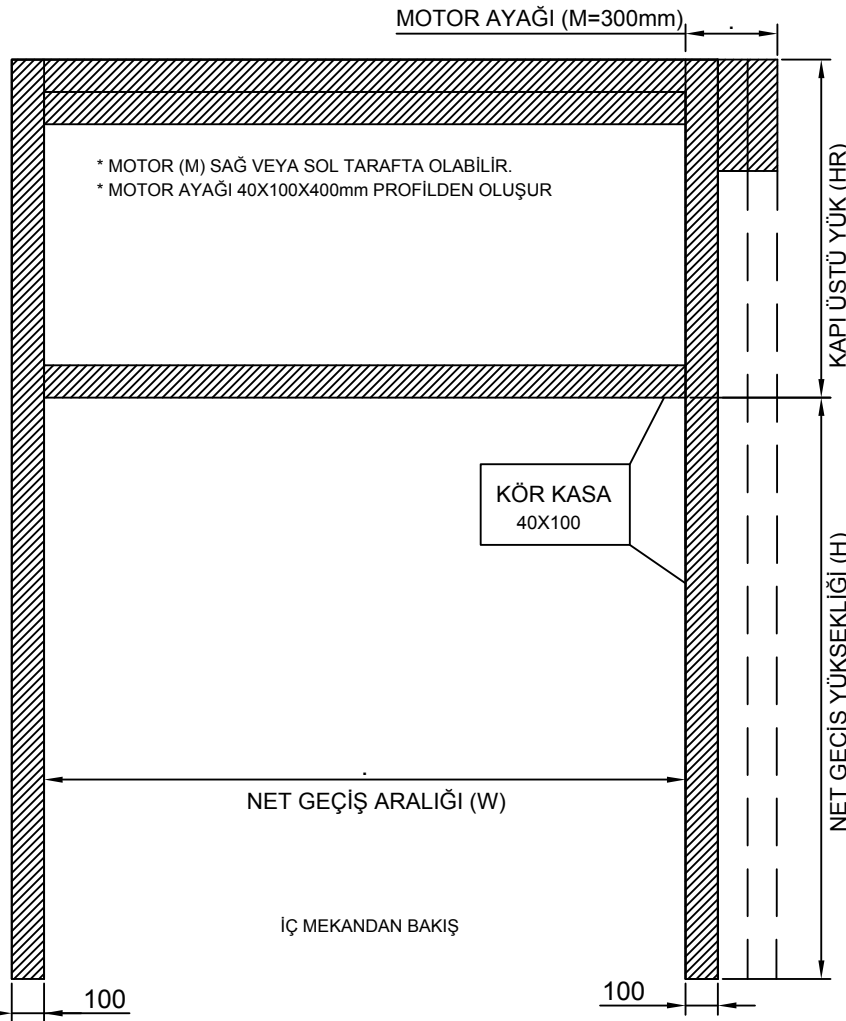

SERVİS KAPISI	VAR	SAĞ	ORTA	SOL
SERVİS KAPISI KONUMU İÇ MEKANDAN BAKILARAK BELİRTİLMELİDİR				
PENCERE	END. DİKDÖRTGEN	END. OVAL	DAR DİKDÖRTGEN	
PENCERE KONUMU				

PANEL TİPİ	ÇİZGİLİ	KASETLİ	DÜZ
PANEL RENGİ	DİŞ		İÇ
	RAL		RAL
KAPI ADEDİ			

KAŞE/İMZA



NET GEÇİŞ ARALIĞI (W)	NET GEÇİŞ YÜKSEKLİĞİ (H)	KAPI ÜSTÜ YÜKSEKLİĞİ (HR)	AÇI (X)
		DÖNÜŞ YÜKSEKLİĞİ (HL)	
DİĞER NOTLAR			

ÖLÇÜLER KÖR KASA İÇTEN İÇE ÖLÇÜLERİ OLMALI VE O ŞEKİLDE BELİRTİLMELİDİR.  
KAPI DÖNÜŞ KISMINI VE YATAKLAMA ALANINI ENGELLEYECEK KİRİŞ, BORU, ELEKTRİK TAVASI VB. HİÇBİRŞEY BULUNMAMALIDIR. İSTİSNALI DURUMLARDA TARAFİMİZE BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. YAY PAKETİ İÇİN (STD) STANDART YATAKLAMALI KAPILARDA 400mm, (HL) YÜKSEK YATAKLAMALI KAPILARDA 350mm, (GYT) GİYOTİN YATAKLAMALI KAPILARDA 350mm GEREKLİDİR.



**INDUSTRIAL DOOR SIZE CONFIRMATION FORM  
FOLLOWING HIGH LIFT (FHL)**

COMPANY NAME: \_\_\_\_\_

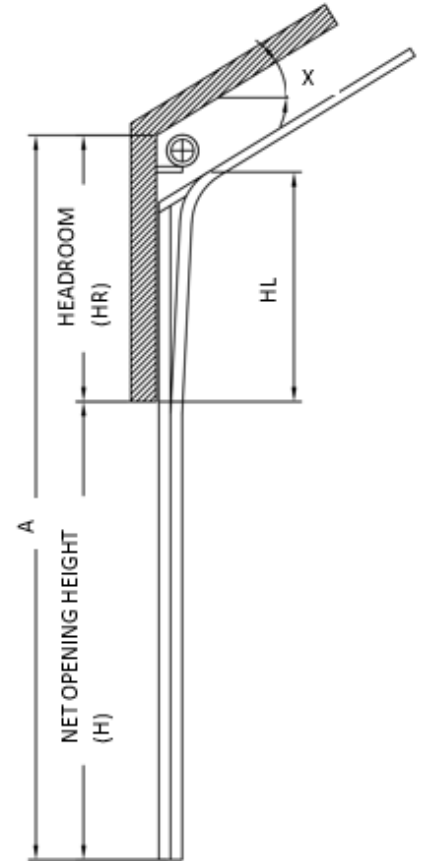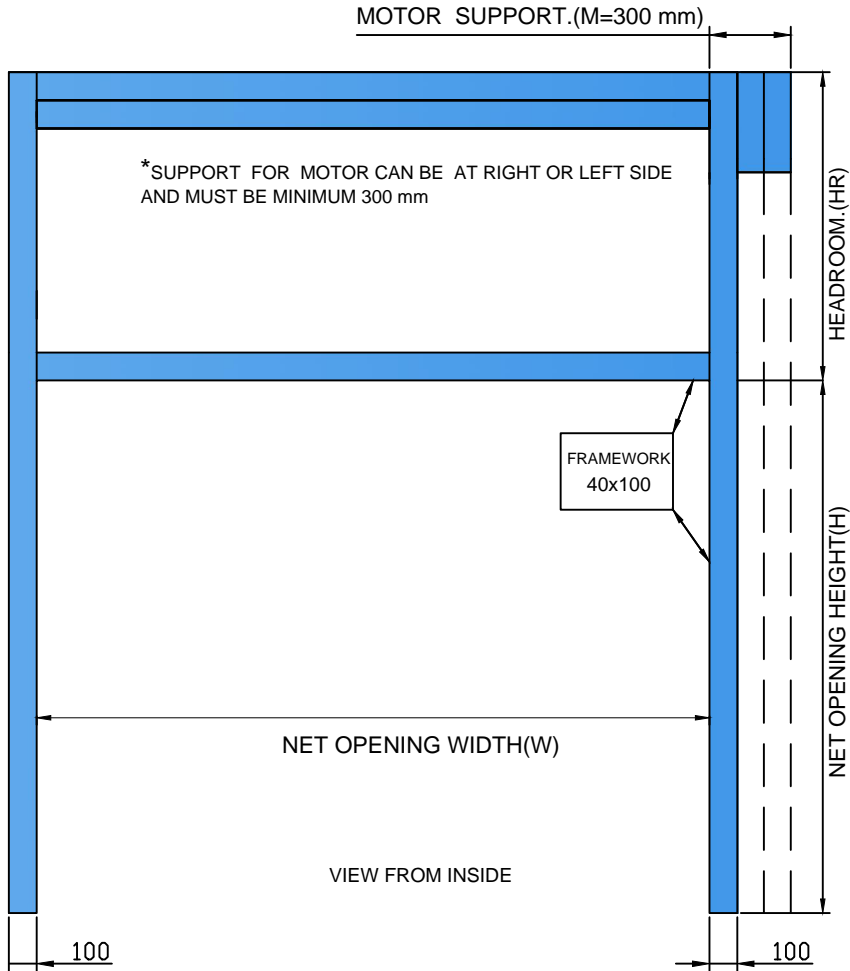

( SIDE VIEW )

*PASS DOOR	YES	RIGHT	MIDDLE	LEFT
* POSITION OF THE PASS DOOR MUST BE INDICATED AS VIEW FROM INSIDE				
WINDOW	RECTANGULAR WINDOW	OVAL WINDOW	NARROW WINDOW	
POSITION OF THE WINDOW				

TYPE OF THE PANEL	RIBBED	CASSETTE	STRAIGHT
COLOR OF THE PANEL	OUTER		INNER
	RAL		RAL
NUMBER OF DOOR			

STAMP/SIGNATURE

NET OPENING WIDTH(W)		NET OPENING HEIGHT(H)		HEADROOM(HR)	
				HORIZONTAL TRACK HEIGHT (HL)	

NOTES:		ANGLE (X)	
--------	--	-----------	--

**! ALL DIMENSIONS MUST BE CLEAR AND NO OBSTACLE IS PERMITTED IN THE HEADROOM & SIDEROOMS. STD DOORS REQUIRE 400 mm, HL & VL REQUIRE 350 mm HEADROOM**