ÖLÇÜ TEYİT FORMU

Index / İçindekiler

1	TR	**ENDÜSTRİYEL KAPI TAVAN EĞİMLİ YÜKSEK YATAKLAMA** Ölçü Teyit Formu	**1**
2	EN	**INDUSTRIAL DOOR FOLLOWING HIGH LIFT** Size Confirmation Form	**2**

TARİH: ..../..../20...

TR

ENDÜSTRİYEL KAPI ÖLÇÜ TEYİT FORMU
TAVAN EĞİMLİ YÜKSEK YATAKLAMA (FHL)

FİRMA İSMİ:	

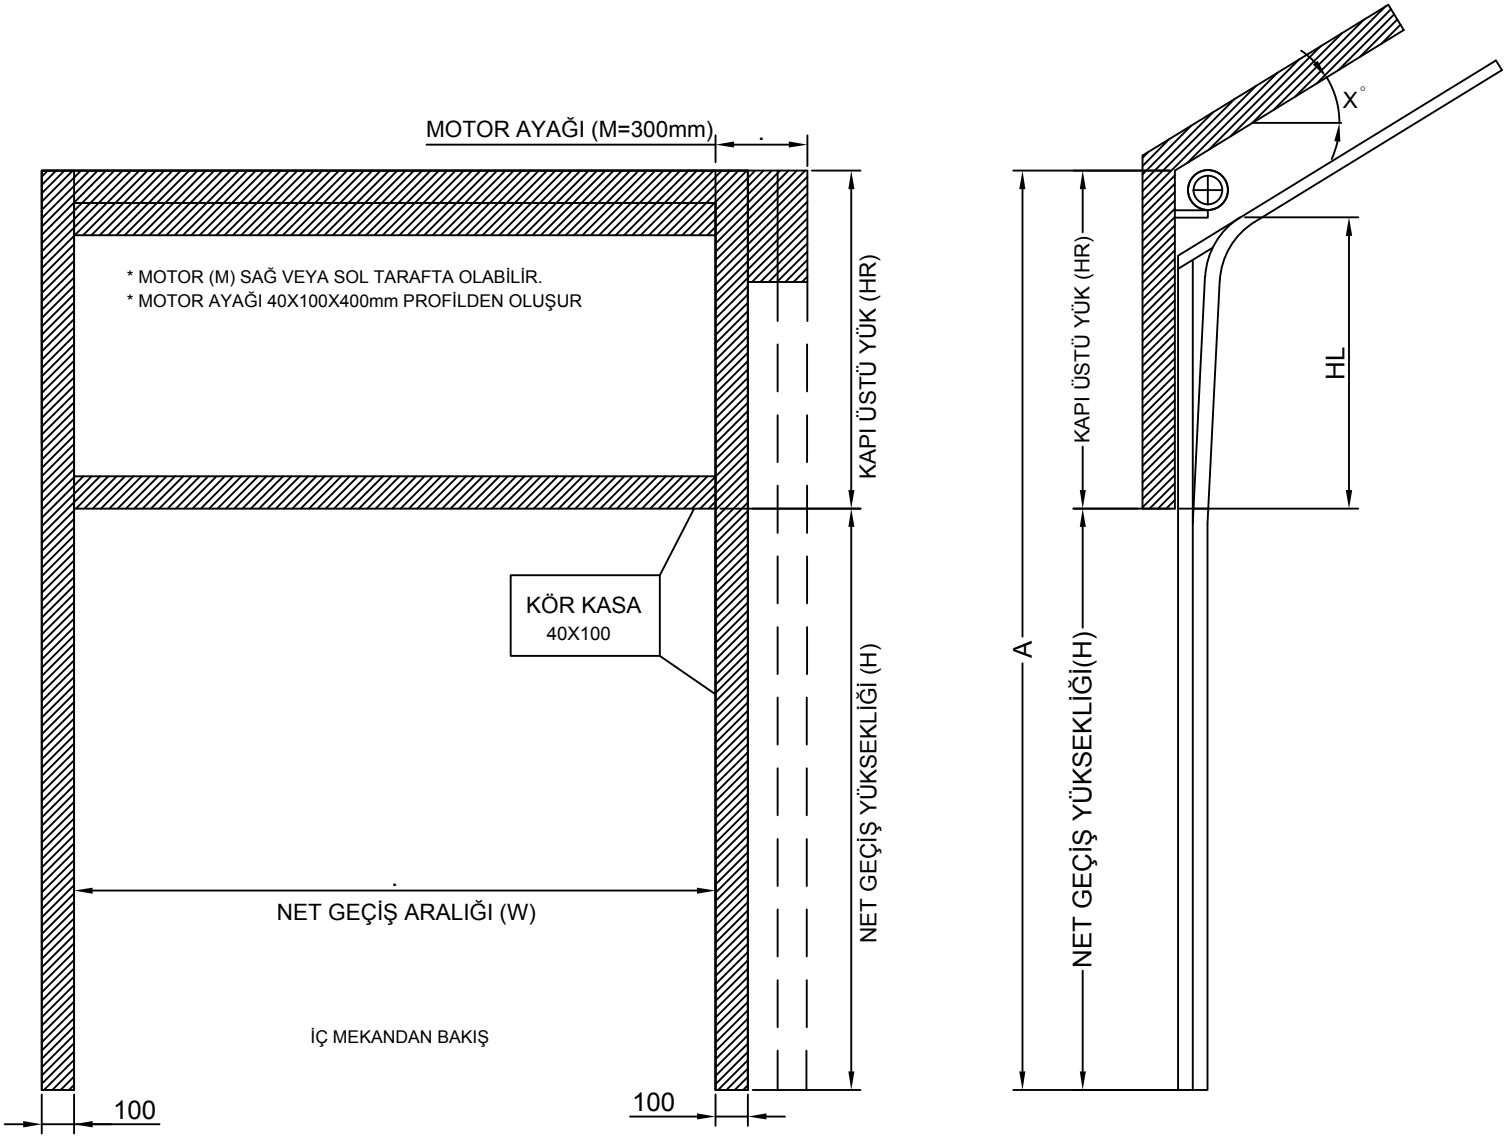

SERVİS KAPISI	VAR		SAĞ		ORTA		SOL	
SERVİS KAPISI KONUMU İÇ MEKANDAN BAKILARAK BELİRTİLMELİDİR								

PENCERE	END. DİKDÖRTGEN	END. OVAL	DAR DİKDÖRTGEN
PENCERE KONUMU			

PANEL TİPİ	ÇİZGİLİ	KASETLİ	DÜZ

PANEL RENGİ	DIŞ		İÇ	
	RAL		RAL	
KAPI ADEDİ				

KAŞE/İMZA

NET GEÇİŞ ARALIĞI (W)		NET GEÇİŞ YÜKSEKLİĞİ (H)		KAPI ÜSTÜ YÜKSEKLİĞİ (HR)		AÇI (X)	
				DÖNÜŞ YÜKSEKLİĞİ (HL)			
DİĞER NOTLAR							

ÖLÇÜLER KÖR KASA İÇTEN İÇE ÖLÇÜLERİ OLMALI VE O ŞEKİLDE BELİRTİLMELİDİR.
KAPI DÖNÜŞ KISMINI VE YATAKLAMA ALANINI ENGELLEYECEK KİRİŞ,BORU,ELEKTRİK TAVASI VB. HİÇBİRŞEY BULUNMAMALIDIR.İSTİSNALI DURUMLARDA TARAFIMIZA BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.YAY PAKETİ İÇİN (STD)STANDART YATAKLAMALI KAPILARDA 400mm, (HL) YÜKSEK YATAKLAMALI KAPILARDA 350mm , (GYT) GİYOTİN YATKLAMALI KAPILARDA 350mm GEREKLİDİR.

DATE: ..../..../20...

INDUSTRIAL DOOR SIZE CONFIRMATION FORM FOLLOWING HIGH LIFT (FHL)

COMPANY NAME:	

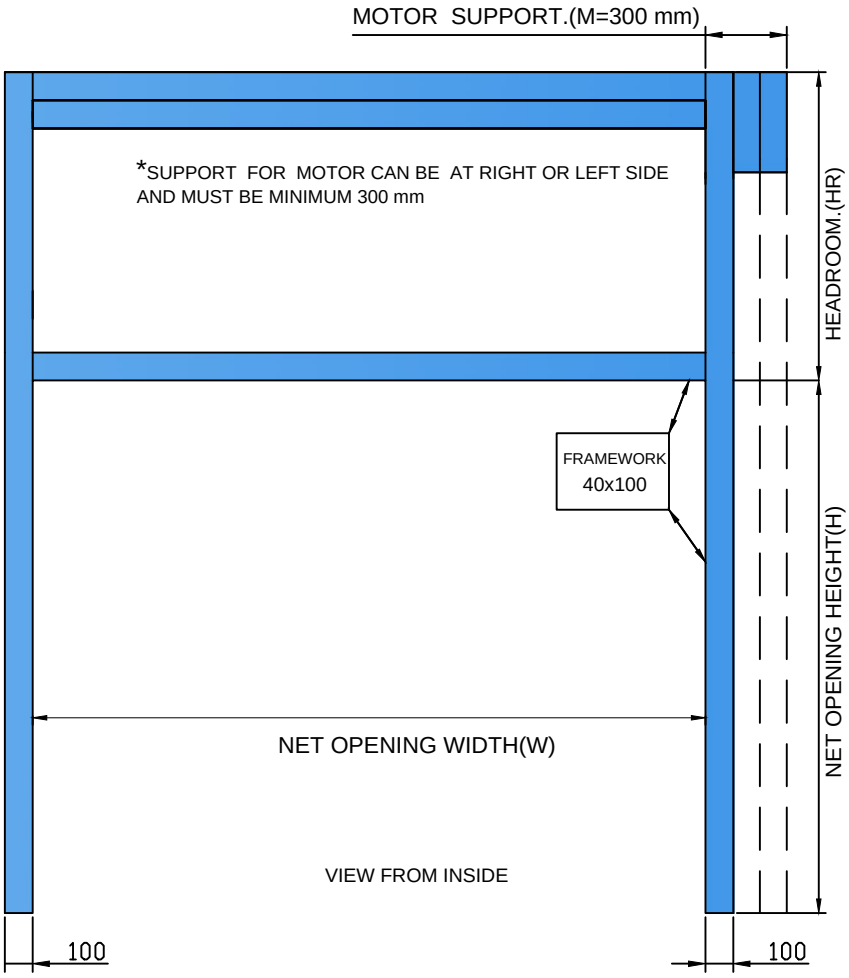

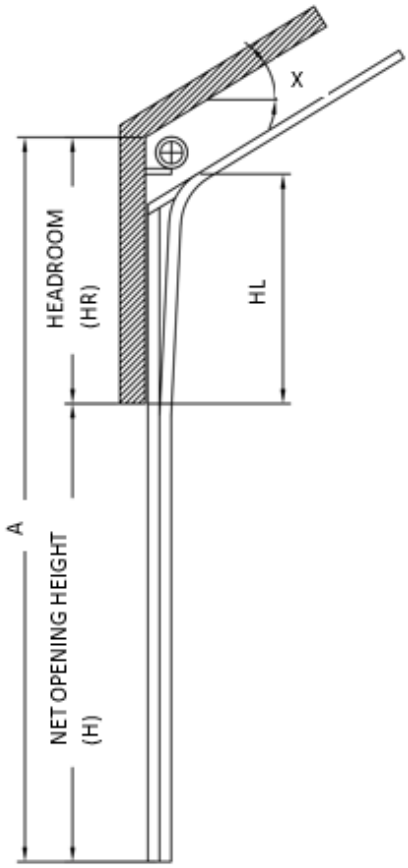

(SIDE VIEW)

*PASS DOOR	YES		RIGHT		MIDDLE		LEFT	
*POSITION OF THE PASS DOOR MUST BE INDICATED AS VIEW FROM INSIDE								
WINDOW	RECTANGULAR WINDOW		OVAL WINDOW		NARROW WINDOW			
POSITION OF THE WINDOW								

TYPE OF THE PANEL	RIBBED	CASSETTE	STRAIGHT
COLOR OF THE PANEL	OUTER		INNER
	RAL		RAL
NUMBER OF DOOR			

STAMP/SIGNATURE

NET OPENING WIDTH(W)		NET OPENING HEIGHT(H)		HEADROOM(HR)	
				HORIZONTAL TRACK HEIGHT (HL)	

NOTES:		ANGLE (X)	

ALL DIMENSIONS MUST BE CLEAR AND NO OBSTACLE IS PERMITTED IN THE HEADROOM & SIDEROOMS. STD DOORS REQUIRE 400 mm, HL & VL REQUIRE 350 mm HEADROOM