ÖLÇÜ TEYİT FORMU

Index / İçindekiler

1	TR	**ENDÜSTRİYEL KAPI GİYOTİN YATAKLAMA** Ölçü Teyit Formu	**1**
2	EN	**INDUSTRIAL DOOR VERTICAL LIFT** Size Confirmation Form	**2**

TARİH: ..../..../20...

TR

ENDÜSTRİYEL KAPI ÖLÇÜ TEYİT FORMU (GYT) GİYOTİN YATAKLAMALI

FİRMA İSMİ:	

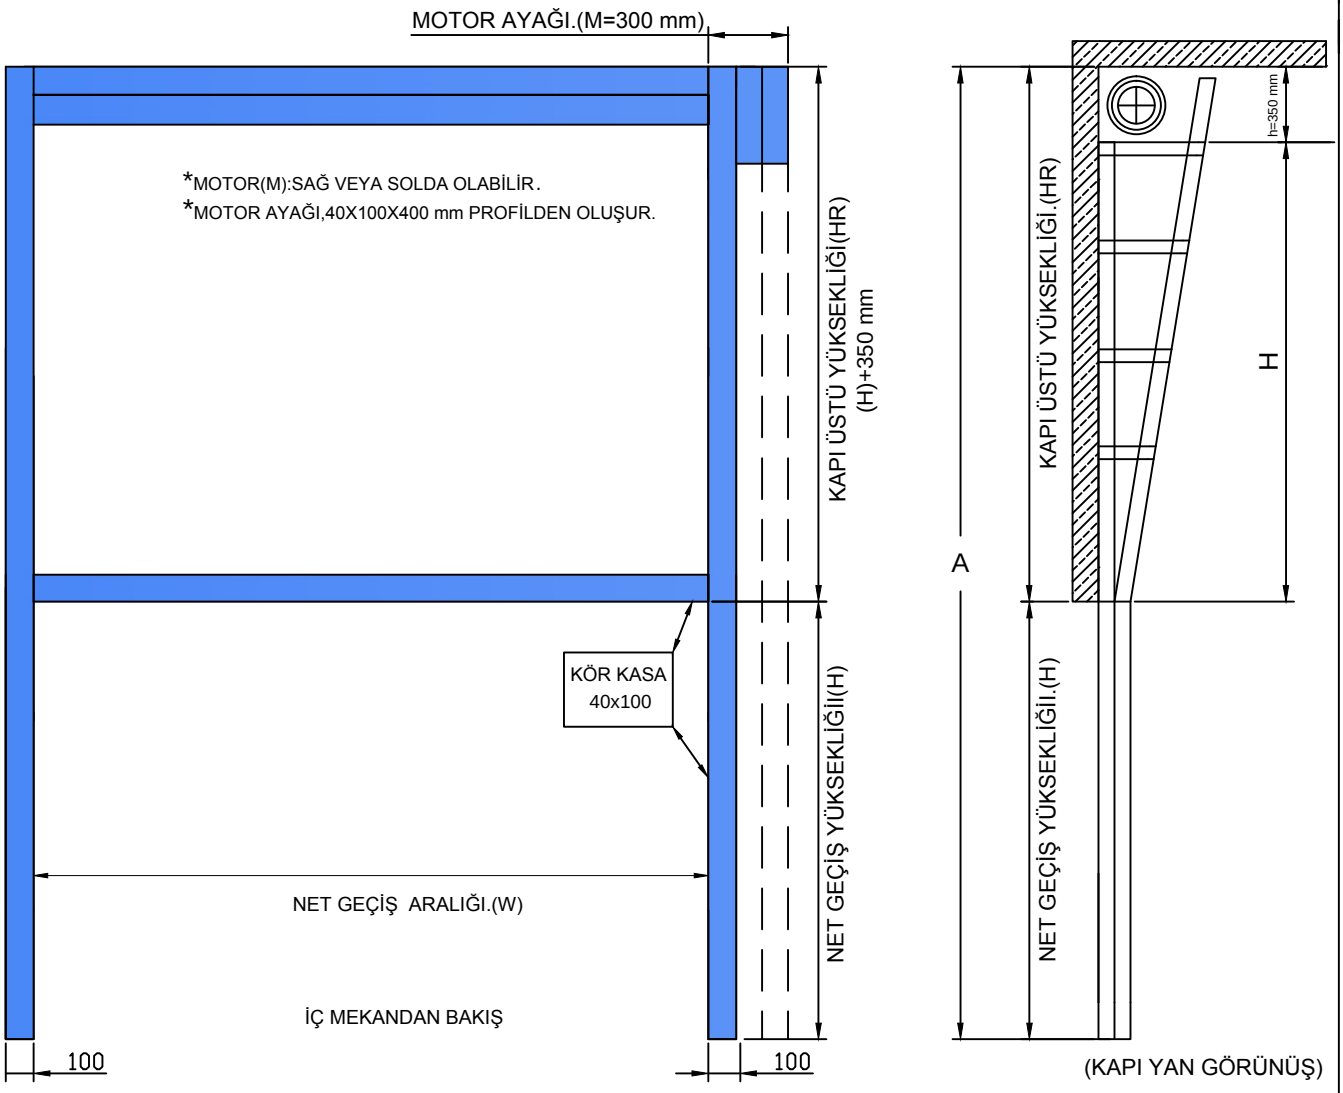

*SERVİS KAPISI	VAR		SAĞ		ORTA		SOL	
*SERVİS KAPISI KONUMU İÇ MEKANDAN BAKILARAK BELİRTİLMELİDİR.								
PENCERE	END DİKDÖRTGEN		END OVAL		DAR DİKDÖRTGEN			
PENCERE KONUM								

PANEL TİPİ	ÇİZGİLİ		KASETLİ		DÜZ	
PANEL RENGİ	DIŞ			İÇ		
	RAL			RAL		
KAPI ADEDİ						

KAŞE/İMZA

NET GEÇİŞ ARALIĞI(W)		NET GEÇİŞ YÜKSEKLİĞİ(H)		KAPI ÜSTÜ YÜKSEKLİĞİ(HR)	

DİĞER NOTLAR:	

ÖLÇÜLER KÖR KASA İÇTEN İÇE ÖLÇÜLERİ OLMALI VE O ŞEKİLDE BELİRTİLMELİDİR.

KAPI DÖNÜŞ KISMINI VE YATAKLAMA ALANINI ENGELLEYECEK ,KİRİŞ,BORU,ELEKTİRİK TAVASI VB.HİÇ BİRŞEY BULUNMAMALIDIR.
İSTİSNALI DURUMLARDA TARAFIMIZA BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.YAY PAKETİ İÇİN (STD) STANDART YATAKLAMALI
KAPILARDA 400 MM ,(HL) YÜKSEK YATAKLAMALI KAPILARDA 350 mm, (GYT) GİYOTİN KAPILARDA 350 mm GEREKLİDİR.

DATE: ..../..../20...

INDUSTRIAL DOOR SIZE CONFIRMATION FORM (VL) VERTICAL LIFT

COMPANY NAME:	

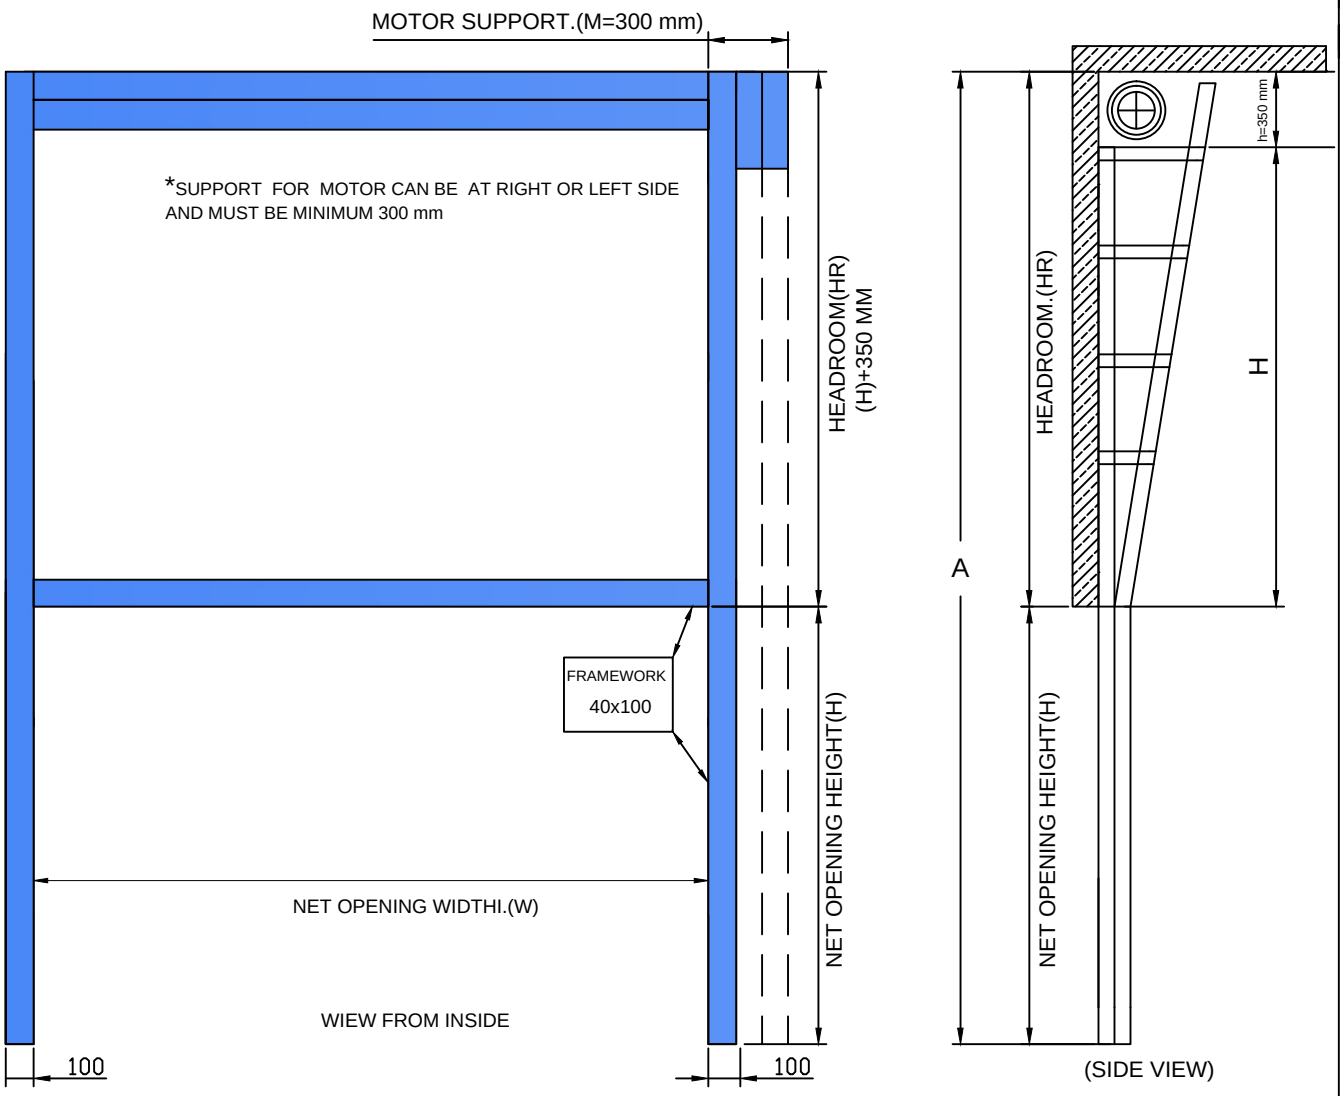

*PASS DOOR	YES		RIGHT		MIDDLE		LEFT	
*POSITION OF THE PASS DOOR MUST BE INDICATED AS VIEW FROM INSIDE								
WINDOW	RECTANGULAR WINDOW		OVAL WINDOW		NARROW WINDOW			
POSITION OF THE WINDOW								

TYPE OF THE PANEL	RIBBED		CASSETTE		STRAIGHT	
COLOR OF THE PANEL	OUTER			INNER		
	RAL			RAL		
NUMBER OF DOOR						

STAMP/SIGNATURE

NET OPENING WIDTH(W)		NET OPENING HEIGHT(H)		HEADROOM(HR)	

NOTES:	

ALL DIMENSIONS MUST BE CLEAR AND NO OBSTACLE IS PERMITTED IN THE HEADROOM & SIDEROOMS. STD DOORS REQUIRE 400 mm, HL & VL REQUIRE 350 mm HEADROOM