

ÖLÇÜ TEYİT FORMU

Index / İçindekiler


| | | | |
|---|----|--|---|
| 1 | TR | ENDÜSTRİYEL KAPI GİYOTİN YATAKLAMA Ölçü Teyit Formu | 1 |
| 2 | EN | INDUSTRIAL DOOR VERTICAL LIFT Size Confirmation Form | 2 |





ENDÜSTRİYEL KAPI ÖLÇÜ TEYİT FORMU (GYT) GİYOTİN YATAKLAMALI

FİRMA İSMİ:

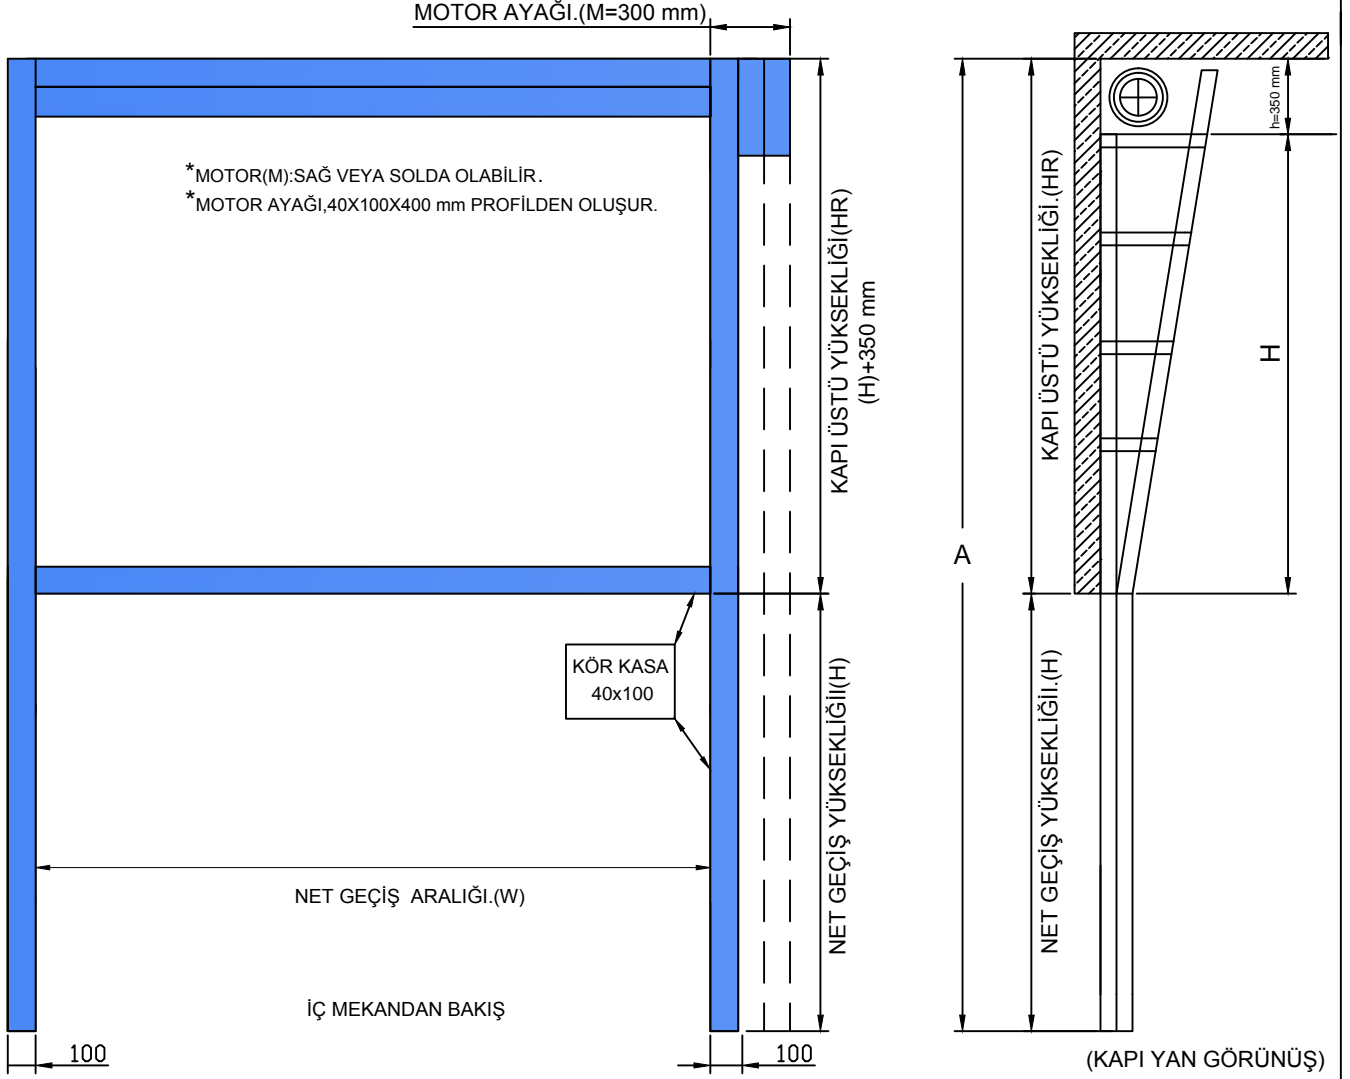

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|-----|
| *SERVİS KAPISI | VAR | SAĞ | ORTA | SOL |
| *SERVİS KAPISI KONUMU İÇ MEKANDAN BAKILARAK BELİRTİLMELİDİR. | | | | |
| PENCERE | END DİKDÖRTGEN | END OVAL | DAR DİKDÖRTGEN | |
| | | | | |
| PENCERE KONUM | | | | |

| | | | |
|-------------|---------|----------|-----|
| PANEL TİPİ | ÇİZGİLİ | KASET Lİ | DÜZ |
| | | | |
| PANEL RENGİ | DIŞ | | İÇ |
| | RAL | | RAL |
| KAPI ADEDİ | | | |

KAŞE/İMZA

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|
| NET GEÇİŞ ARALIĞI(W) | | NET GEÇİŞ YÜKSEKLİĞİ(H) | | KAPI ÜSTÜ YÜKSEKLİĞİ(HR) | |
|----------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|

DİĞER NOTLAR:




ÖLÇÜLER KÖR KASA İÇTEN İÇE ÖLÇÜLERİ OLMALI VE O ŞEKİLDE BELİRTİLMELİDİR.
KAPI DÖNÜŞ KISMINI VE YATAKLAMA ALANINI ENGELLEYECEK ,KİRİŞ,BORU,ELEKTİRİK TAVASI VB.HİÇ BİRŞEY BULUNMAMALIDIR.
İSTİSNALI DURUMLARDA TARAFİMİZE BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.YAY PAKETİ İÇİN (STD) STANDART YATAKLAMALI
KAPILARDA 400 MM ,(HL) YÜKSEK YATAKLAMALI KAPILARDA 350 mm, (GYT) GİYOTİN KAPILARDA 350 mm GEREKLİDİR.



**INDUSTRIAL DOOR SIZE CONFIRMATION FORM
(VL) VERTICAL LIFT**

COMPANY NAME:

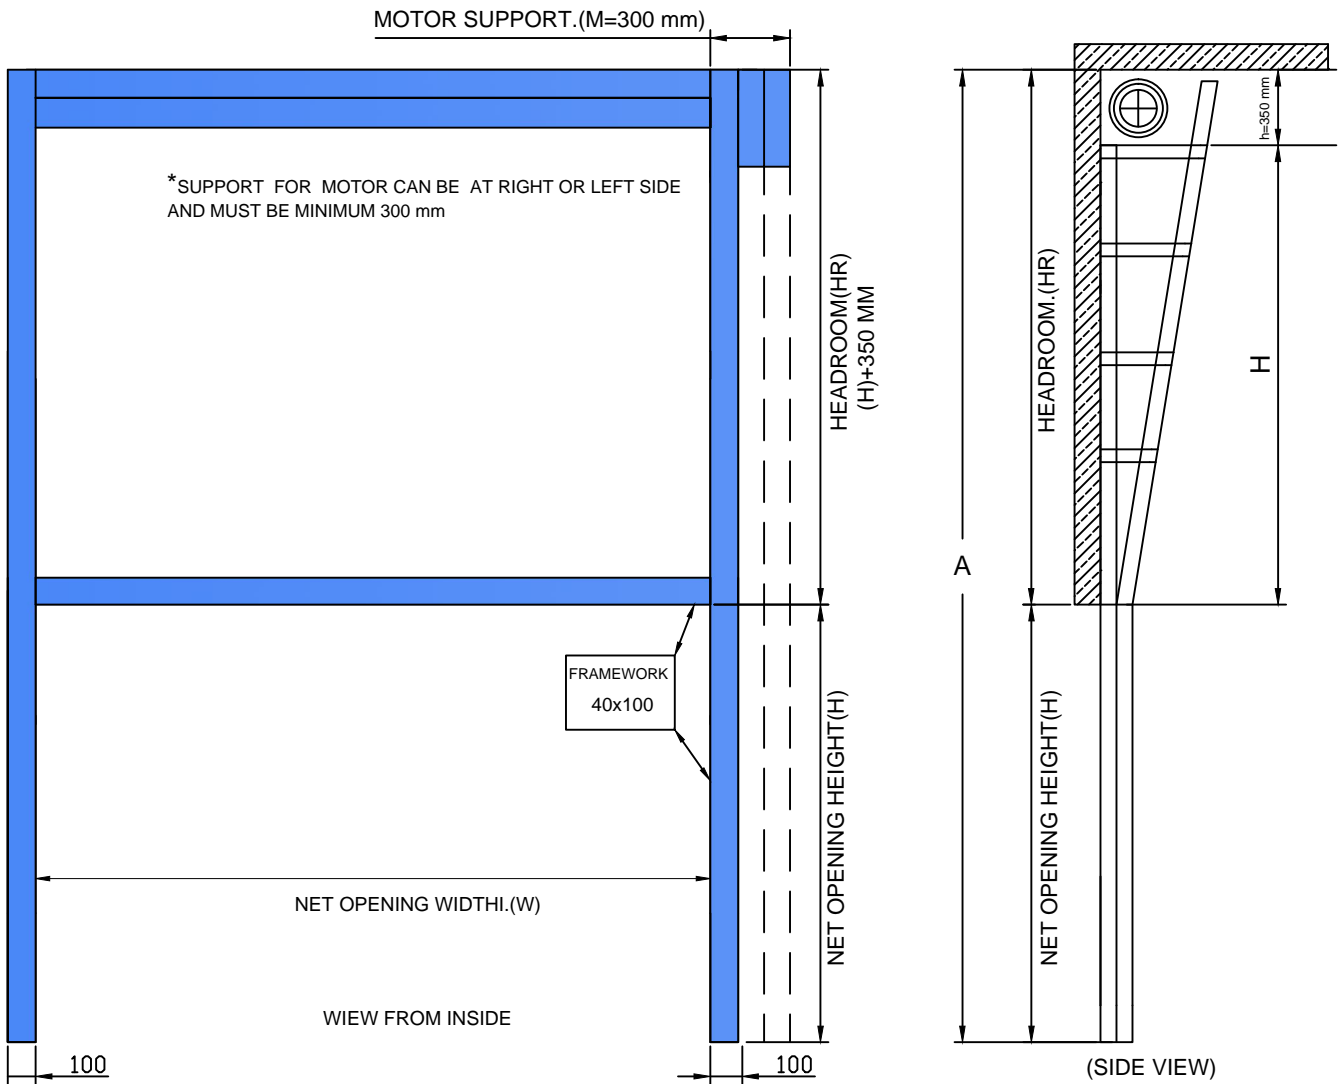

| | | | | |
|---|--------------------|-------------|---------------|------|
| *PASS DOOR | YES | RIGHT | MIDDLE | LEFT |
| * POSITION OF THE PASS DOOR MUST BE INDICATED AS VIEW FROM INSIDE | | | | |
| WINDOW | RECTANGULAR WINDOW | OVAL WINDOW | NARROW WINDOW | |
| POSITION OF THE WINDOW | | | | |

| | | | |
|-------------------|--------------------|----------|----------|
| TYPE OF THE PANEL | RIBBED | CASSETTE | STRAIGHT |
| | COLOR OF THE PANEL | | INNER |
| NUMBER OF DOOR | OUTER | RAL | RAL |
| | | | |

STAMP/SIGNATURE

| | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| NET OPENING WIDTH(W) | NET OPENING HEIGHT(H) | HEADROOM(HR) |
|----------------------|-----------------------|--------------|

NOTES:

! ALL DIMENSIONS MUST BE CLEAR AND NO OBSTACLE IS PERMITTED IN THE HEADROOM & SIDEROOMS. STD DOORS REQUIRE 400 mm, HL & VL REQUIRE 350 mm HEADROOM